

GALLYAZÁSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Fogyasztók!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni, hogy a villamos hálózatok gallyazására élet és vagyonvédelmi okokból van szükség, mint az EON Áramhálózati Zrt, mint a fogyasztók érdekében.

A fent nevezett tevékenységet az alábbi törvények és rendeletek alapján végezzük:

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, valamint
- A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22) NGM rendelet alapján

Kollégáim a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) alapján végezhetik el az Önök ingatlanján a munkálatokat, a törvény a következőket írja elő:

- 124. § (2) A hálózati engedélyes a vezetékJog vagy a jogerős üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezetékJ, magánvezetékJ vagy a közvetlen vezetékJ mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékJjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A vezetékJjogot a jogerős hatósági határozat hozza létre, a földhivatali bejegyzés elmaradása a vezetékJjoghoz fűződő joghatást nem érinti.



Cégünk rendelkezik az ISO 9001 az MSZ 28001 szabvány szerint működő MEBIR rendszerrel, valamint figyelemmel kísérjük az ISO 14000 rendelkezéseit is

MSZ EN ISO 9001
MSZ 28001

Tulajdonosi lemondó nyilatkozat gally elszállítás kérése esetén info@bakonvifa.com illetve bakonyifa@gmail.com illetve levélbe 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

Köszönjük szíves megértésüket


Elérhetőségeink:

Bakonyi Fakitermelő Bt., 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.
Email: info@bakonyifa.com

Az áramvezető és az ág helyzete szerint


Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

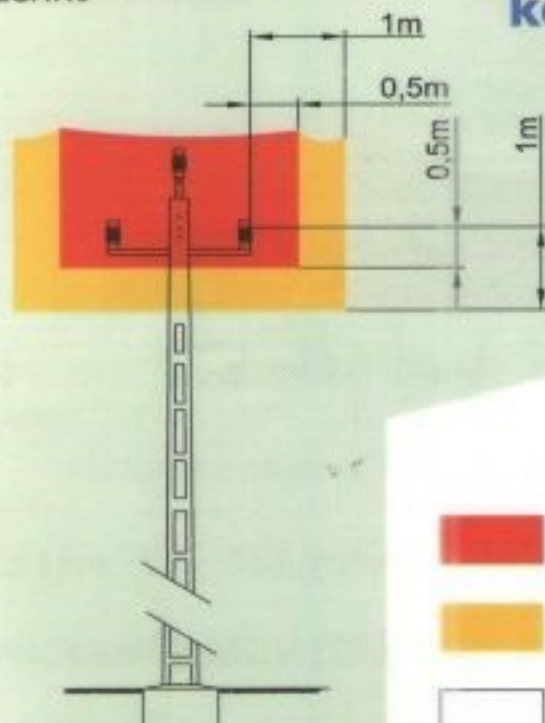

22kV

- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

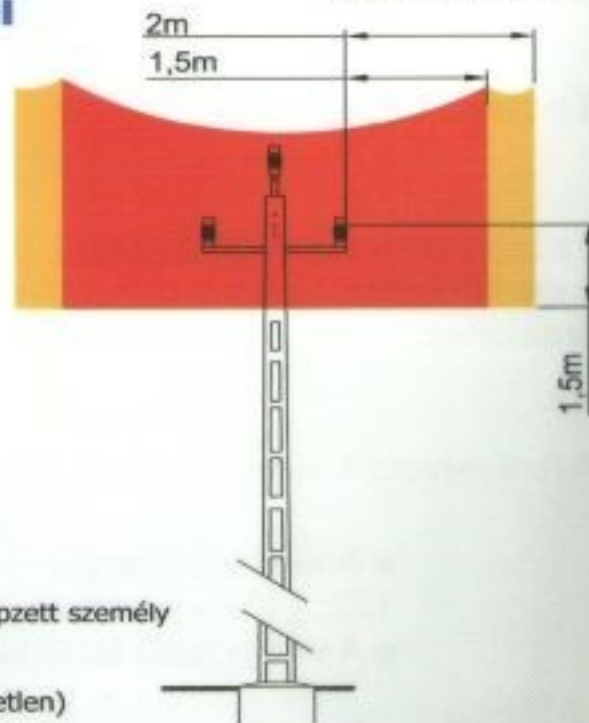


Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0

Az áramvezető és az ág helyzete szerint


Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

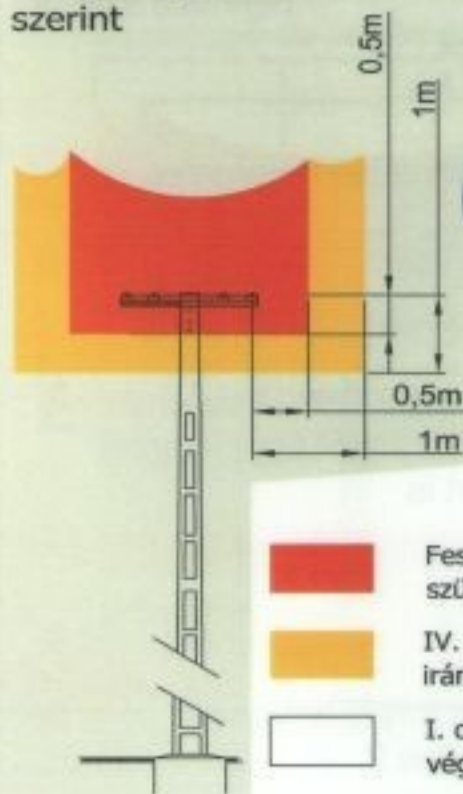

0,4kV

- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

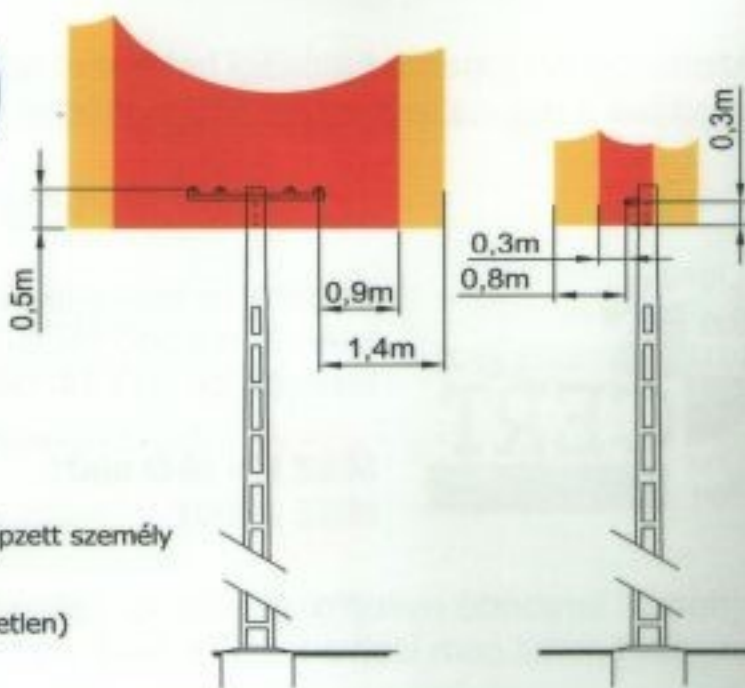


Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0

Az áramvezető és az ág helyzete szerint


Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

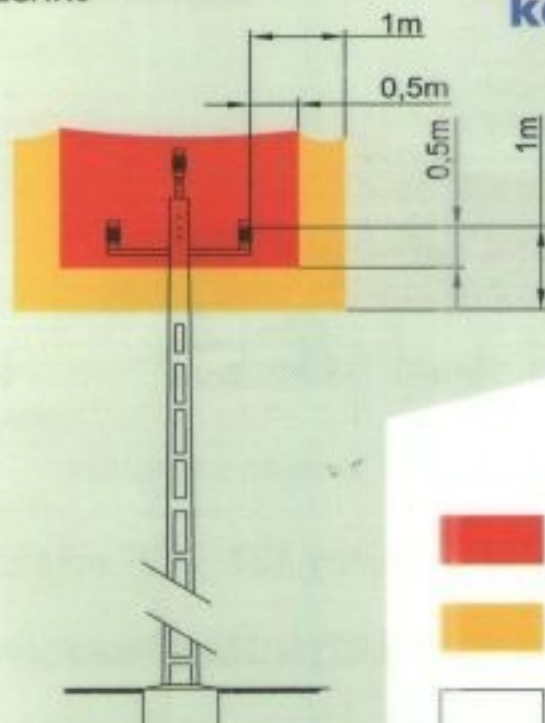

22kV

- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

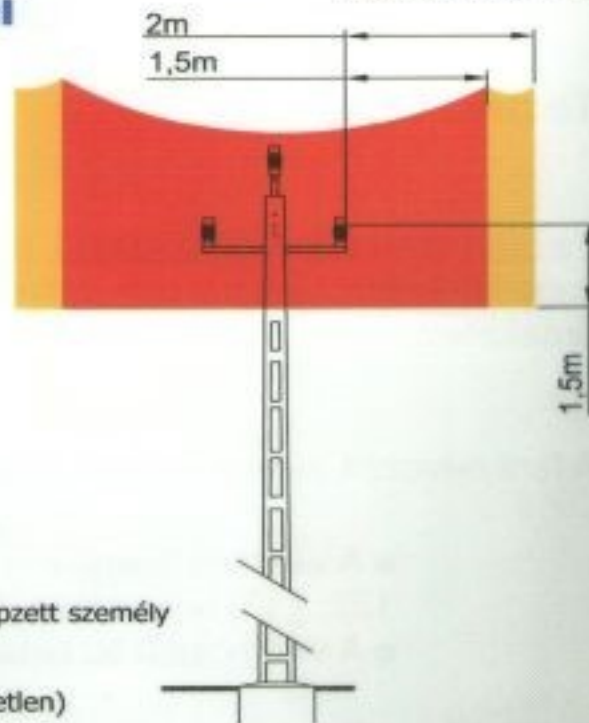


Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0

Az áramvezető és az ág helyzete szerint


Gallyazás speciális munkavédelmi követelményei

Az áramvezető és a munkát végző ill. eszközének helyzete szerint

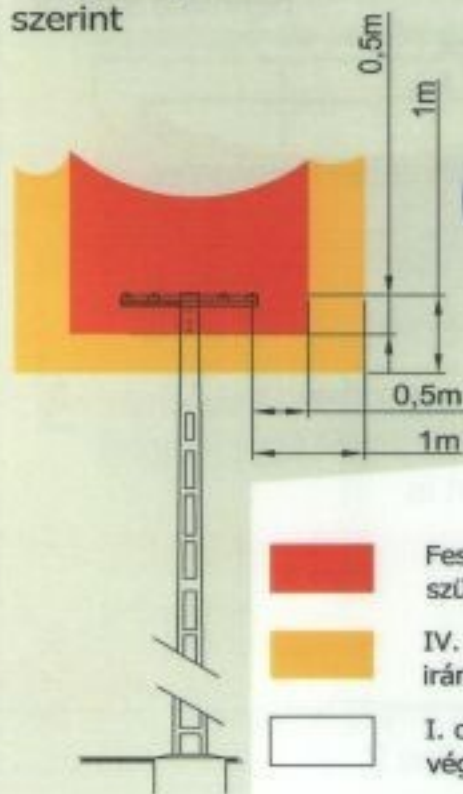

0,4kV

- Feszültségmentesítés szükséges
- IV. cs. villamos szakképzett személy irányítása szükséges
- I. csop. (vill. szakképzetlen) végezheti

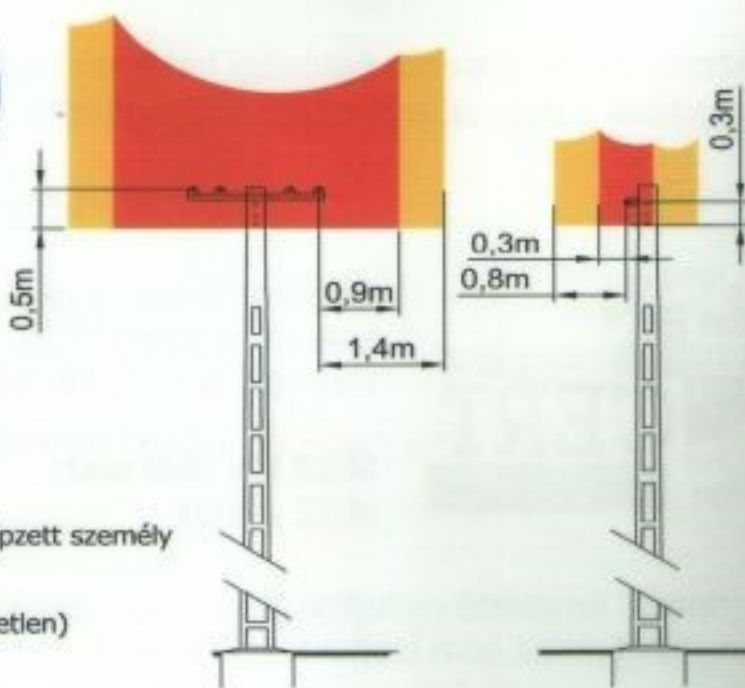

Szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása MKB-02-v03 6.2 alapján - 2012.04.23 - v1.0